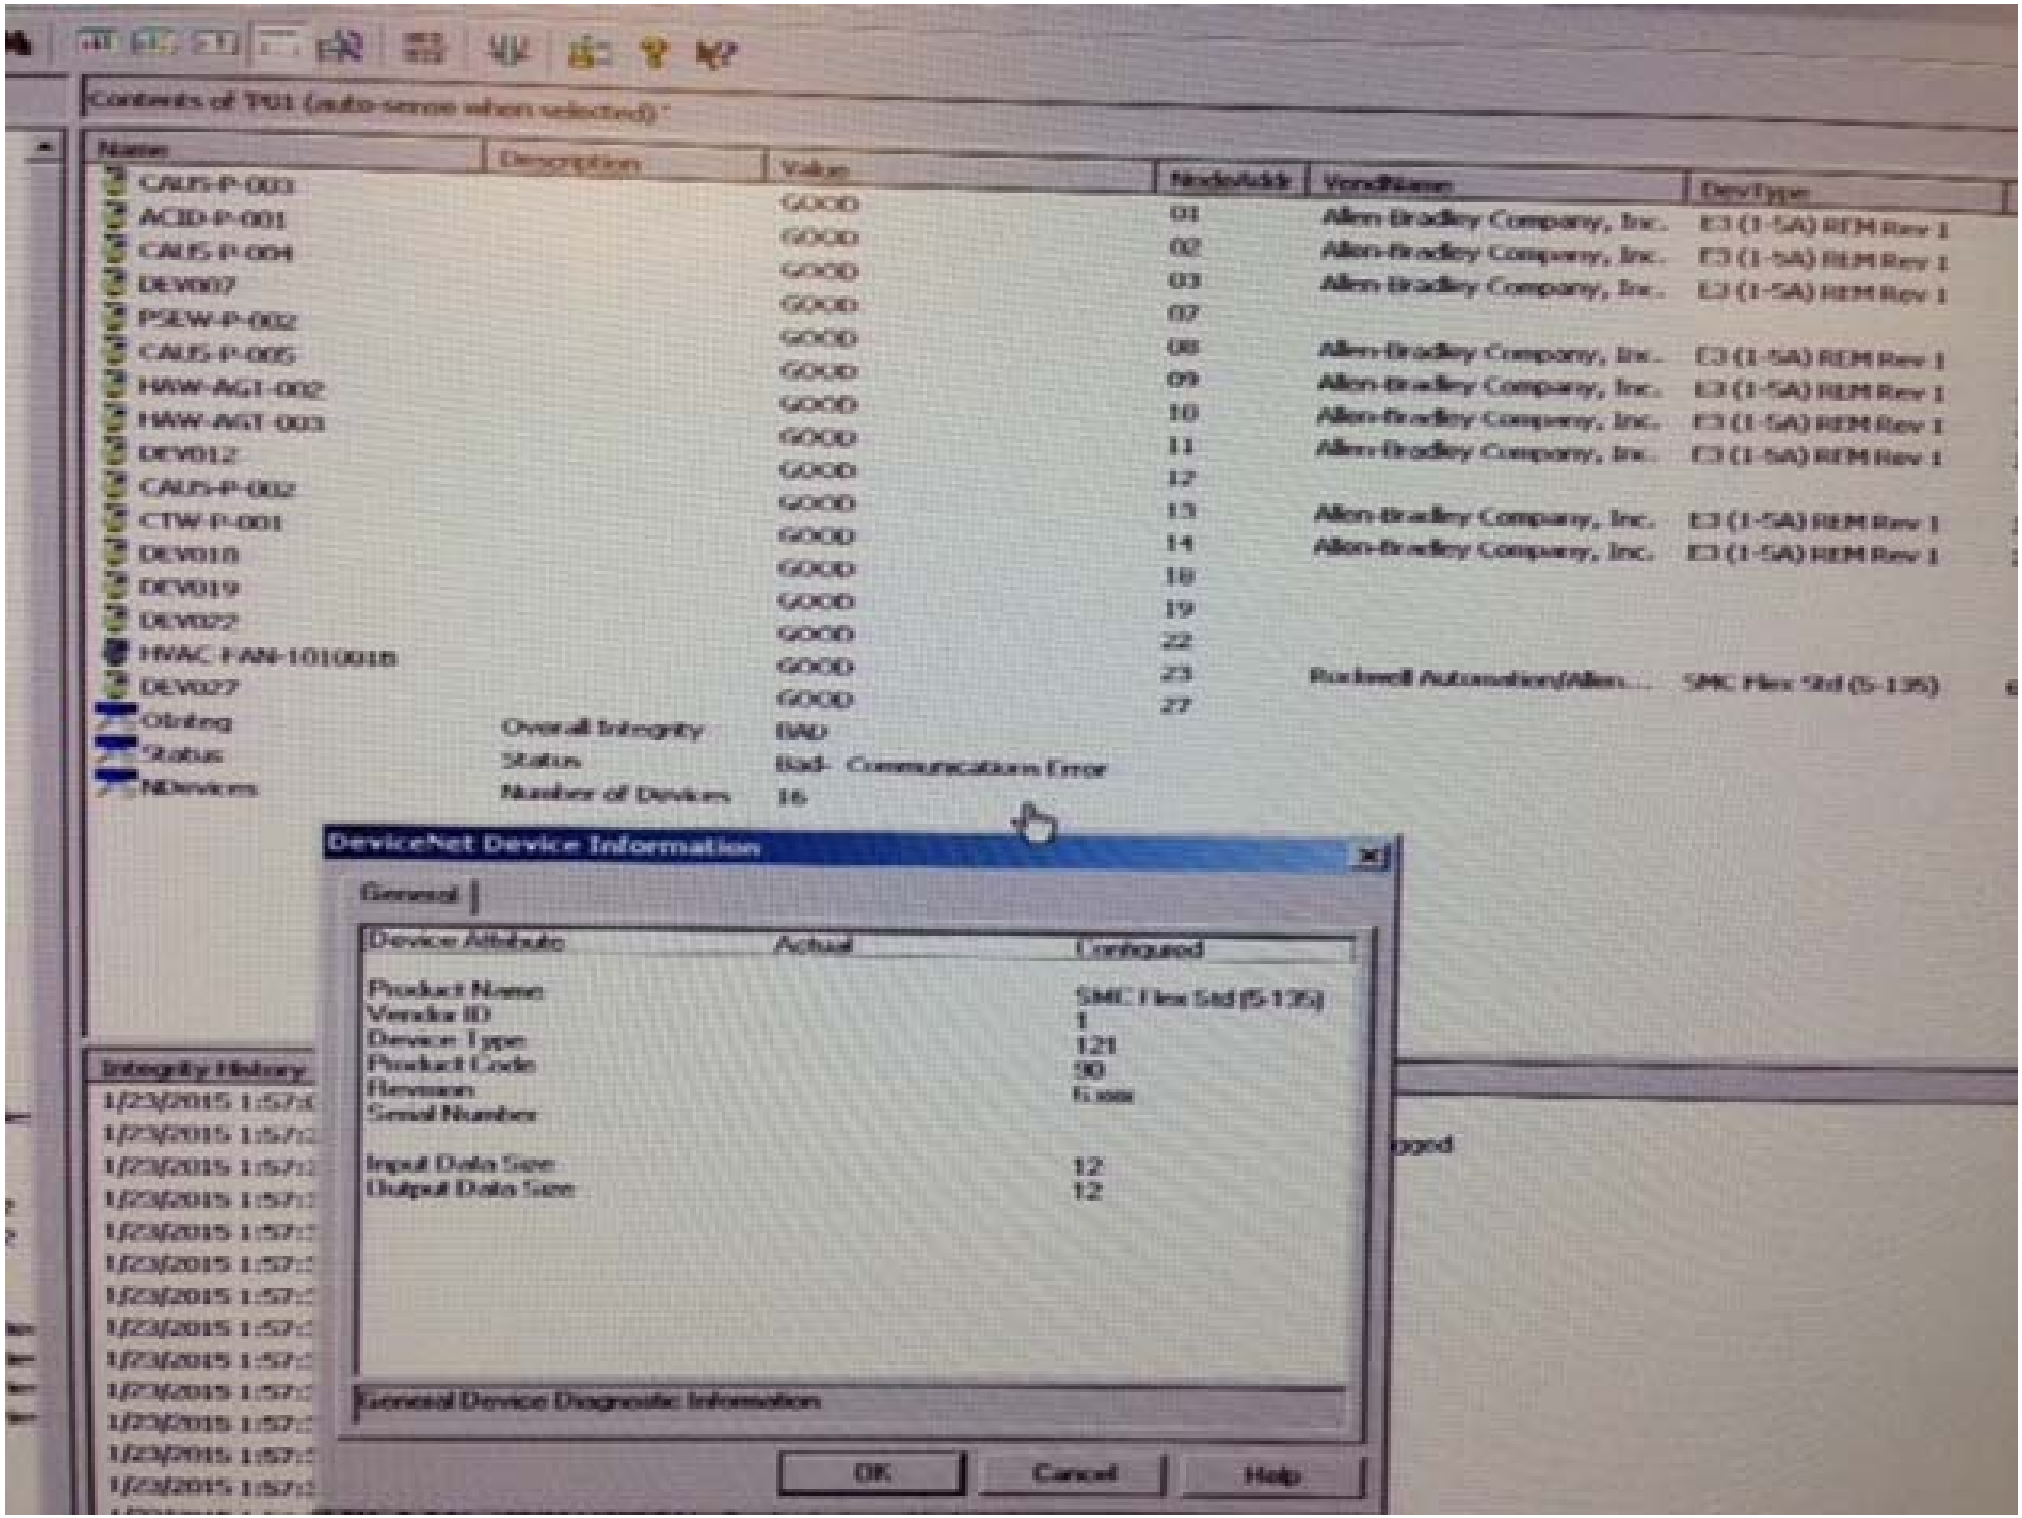
Contents of 'N1' (auto-sense when selected):
Name
Description
Value
NodeAddr
VendName
DevType
CAUS-P-003
ACID-P-001
CAUS-P-004
DEV007
PSEW-P-002
CAUS-P-005
HWW-AGT-002
HWW-AGT-003
DEV012
CAUS-P-002
CTW-P-001
DEV018
DEV019
DEV022
HVAC FAN-1010018
DEV027
GOOD
01
Allen-Bradley Company, Inc.
E3 (1-5A) REM Rev 1
02
03
07
08
09
10
11
12
13
14
18
19
22
23
Rockwell Automation/Allen...
SMC Flex Std (5-135)
27
Overall Integrity
BAD
Status
Bad - Communication Error
Number of Devices
16
DeviceNet Device Information
General
Device Attribute
Actual
Configured
Product Name
SMC Flex Std (5-135)
Vendor ID
1
Device Type
121
Product Code
90
Revision
Serial Number
Input Data Size
12
Output Data Size
12
General Device Diagnostic Information
OK
Cancel
Help
Integrity History